
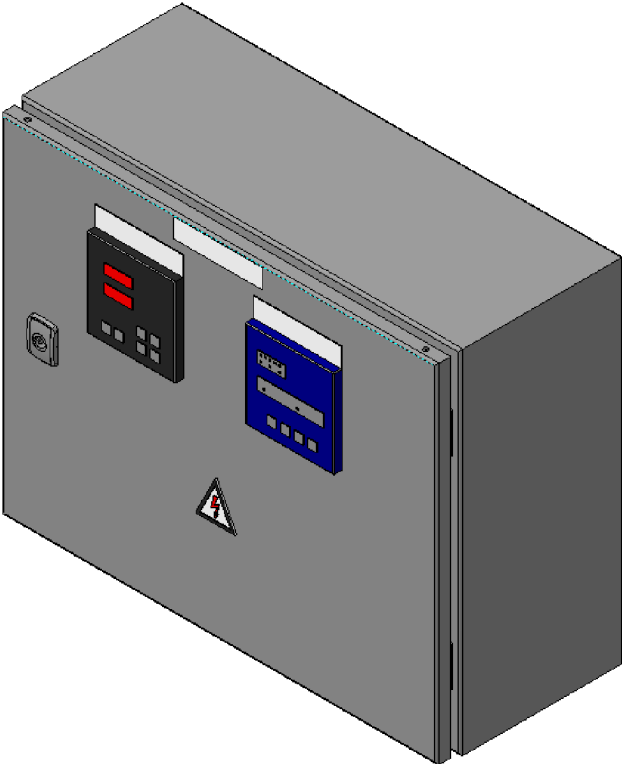



Вперше примін.		000001.656517.001 B0																																		
Добірк. №		Шафа термозахисту та контролю вентиляції сухого трансформатора (ізометрія) 																																		
Підпис і дата		- Щит відповідає ГОСТ 22789-94. - Тип корпусу MAS (ELDON). - Матеріал корпусу – сталь, колір – сірий (RAL 7035). - Степінь захисту корпусу IP 40 по ГОСТ 14254 (МЭК529). - Кліматичне виконання і категорія розміщення п.6.1 по ГОСТ 22789-94. - Система заземлення TN-S. - Живлення від мереж: змінного струму ~220В. - Ввід кабелів знизу через сальники: СРГ16 – 2 шт., СРГ20 – 1 шт., СРГ25 – 1 шт. - Висота корпусу вказана без врахування сальників.																																		
Інв. № дубл.		000001.656517.001 B0																																		
Взам. інв. №		<table border="1"> <tr> <td>Зм.</td> <td>Арк.</td> <td>№ докум.</td> <td>Підпис</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td>Розроб.</td> <td>Курков</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Перев.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Нач. КБ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Н.контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Замб.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Розроб.	Курков				Перев.					Нач. КБ					Н.контр.					Замб.				
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата																																
Розроб.	Курков																																			
Перев.																																				
Нач. КБ																																				
Н.контр.																																				
Замб.																																				
Підпис і дата		Шафа термозахисту та контролю вентиляції сухого трансформатора з блоком Т154 та VRT200			<table border="1"> <tr> <td>Літера</td> <td>Маса</td> <td>Маштаб</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1:10</td> </tr> </table>		Літера	Маса	Маштаб			1:10																								
Літера	Маса	Маштаб																																		
		1:10																																		
Інв. № оригін.		Креслення загального виду			<table border="1"> <tr> <td>Арк.</td> <td>1</td> <td>Аркушів</td> <td>5</td> </tr> </table>		Арк.	1	Аркушів	5																										
Арк.	1	Аркушів	5																																	
		ТОВ "ТБК ВЕКТОР-ВС"																																		

Шафа термозахисту та контролю вентиляції
сухого трансформатора
(вид спереду)

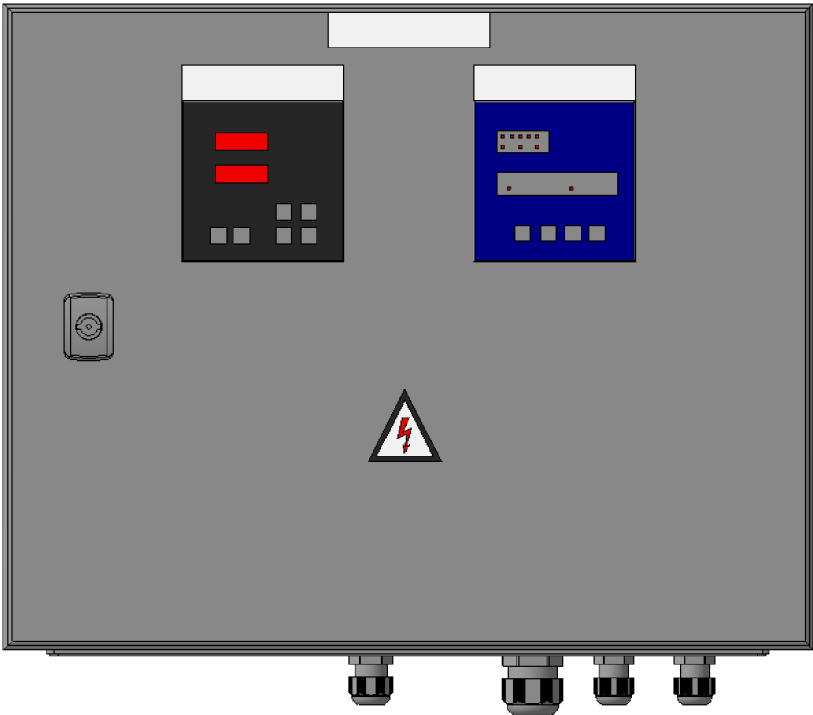

000001.656517.001 B0

Шафа термозахисту та контролю вентиляції
сухого трансформатора з устаткуванням
(вид спереду)

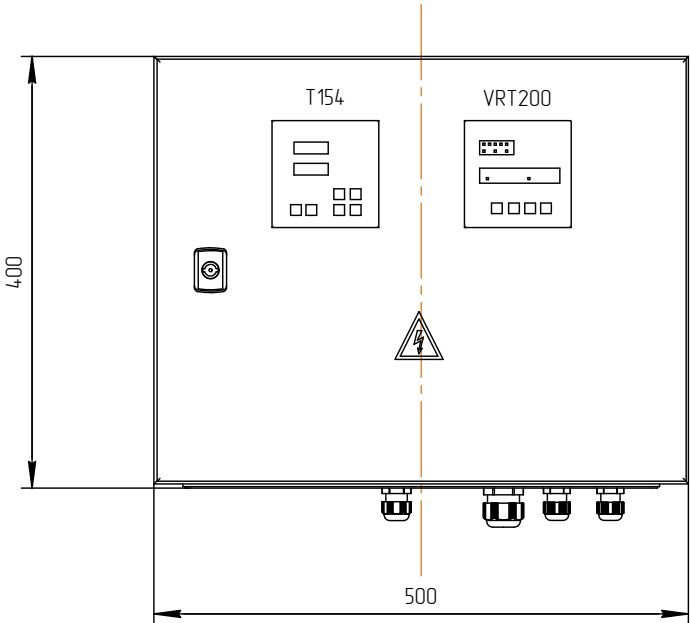

Глибина корпусу 210мм


Інв. № оригін.	Підпис і дата	Взам. інв. №	Інв. № дубл.	Підпис і дата

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис.	Дата


000001.656517.001 B0

Арк.
2


Двері
(ізометрія)

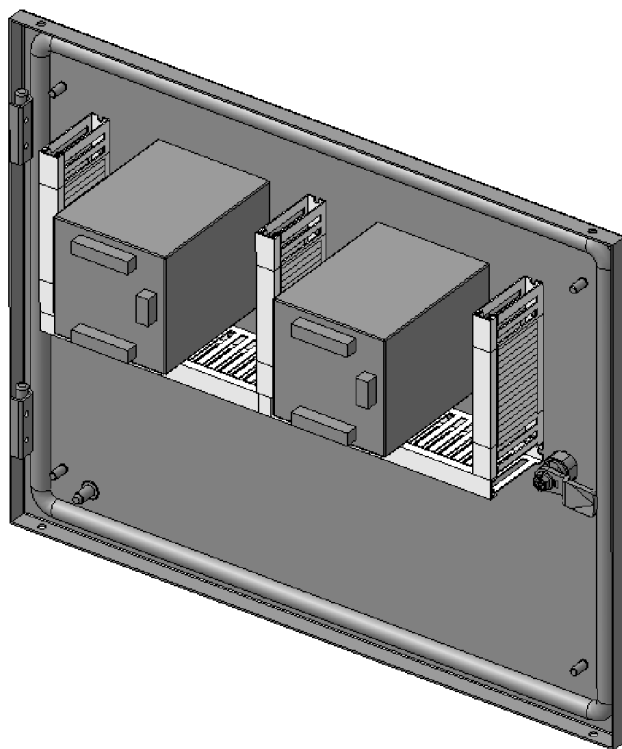

Двері без устаткування
(вид спереду)

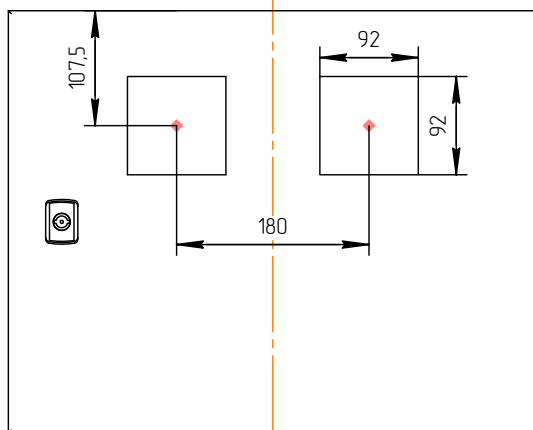

Двері без устаткування
(вид ззаду)

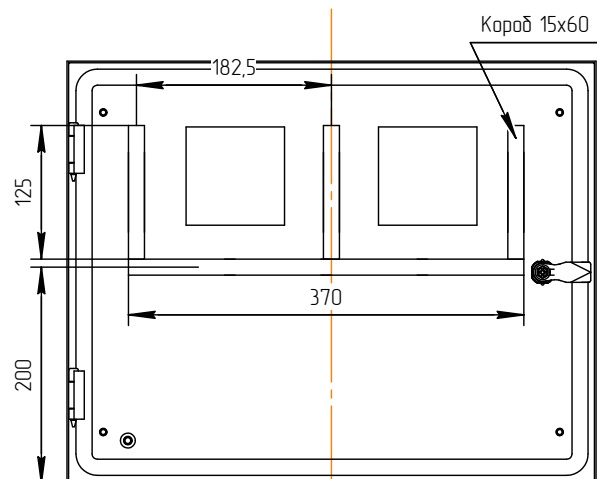

Інв. № оригін.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Підпис і дата

Інв. № оригін.

Інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Підпис і дата

A 3D exploded view of a terminal block assembly. The assembly consists of a terminal block with multiple rows of terminals, a mounting rail, and a mounting plate. The terminal block is shown with various colored wires (yellow, blue, red) connected to its terminals. The mounting rail is a long, white, rectangular component with a series of slots for the terminal block. The mounting plate is a grey, rectangular component with a series of holes for mounting the assembly to a surface.

Короб 40x60

X1

SF1


SF2

K1

Дін-рейка з перфорацією 35x15


Technical drawing of a rectangular plate with a central slot. The overall dimensions are 400 mm in width and 120 mm in height. The central slot is 320 mm wide and 45 mm high. The plate has a thickness of 45 mm. The drawing includes a top view and a side view, with dimensions labeled in millimeters.

Сальникова панель
(вид спереду)

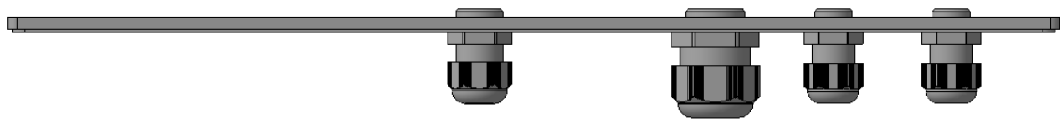


000001.656517.001 B0

Сальникова панель з сальниками
(вид знизу)

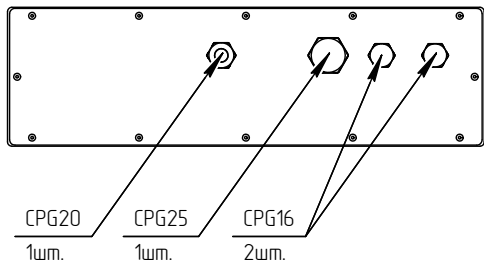

Сальникова панель без сальників
(вид знизу)

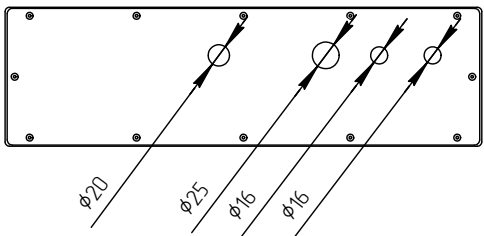

Інв. № оригін.	Підпис і дата	Взам. інв. №	Інв. № дубл.	Підпис і дата

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис.	Дата

000001.656517.001 B0

Арк.
5